



# L'ARTISTICO

[www.lartistico.com](http://www.lartistico.com)



Revisione 12.2007

## Libretto di impianto

Per camini, focolari e stufe a legna, pellet e gas



L'Artistico è socio Anfus  
[www.anfus.org](http://www.anfus.org)



L'Artistico fa parte del gruppo Produttori Anfus



L'Artistico aderisce e organizza corsi di formazione con FUSPA

*Caro cliente,*

*questo libretto di impianto nasce dalla collaborazione tra alcune aziende produttrici e tecnici dell'ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini). Vuole essere uno strumento utile e valido per mettere in sicurezza il vostro caminetto o stufa e la vostra canna fumaria. Oggi sempre più famiglie si scaldano con stufe a pellet, caminetti o termocaminetti a legna o a gas e noi vorremmo farvi comprendere che una buona manutenzione ordinaria, una pulizia periodica della canna fumaria, possono non solo rendere più sicuri ma anche più efficienti e meno inquinanti le vostre fonti di riscaldamento "alternative".*

***I produttori si impegnano ad allungarVi di 1 anno la garanzia*** (oltre a quella standard prevista dal produttore per ogni specifico prodotto) se voi eseguite i regolari controlli e manutenzioni previste in questo libretto utilizzando fumisti e spazzacamini iscritti all'ANFUS. La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto e speriamo di "scaldarVi" per lungo tempo.

**GRUPPO PRODUTTORI ANFUS**

## **NOTE TECNICHE**

Al 01.01.2007 le norme che regolamentano la posa di caminetti e stufe sono le seguenti:

LEGGE 615 CON DPR 1391 DEL 1970

LEGGE 46/90

NORMA UNI 10683

NORMA UNI 10640

NORMA UNI 7129

Per quanto riguarda la costruzione, collaudo e certificazione dei nostri prodotti facciamo riferimento alle seguenti normative:

UNI 9615

EN1856

EN13229

EN13240

Per i tecnici questi sono i riferimenti normativi entro cui noi costruttori ed i nostri installatori autorizzati si muovono per darvi un prodotto sicuro, efficiente e durevole nel tempo.

Attenzione a partire dal luglio 2007 , il costruttore è obbligato a fornirvi tutte le indicazioni (e L'Artistico anche i materiali) per quanto riguarda la canna fumaria che dovrà essere obbligatoriamente certificata, anche per canne fumarie già esistenti.

Rivolgetevi sempre ad un tecnico specializzato od ad un tecnico Anfus: vi saprà consigliare e seguire con professionalità in ogni parte della vostra installazione.

Sconsigliamo vivamente il "fai da te" !

## DATI E DISEGNO DEL VOSTRO IMPIANTO


Per una migliore garanzia, Vi consigliamo di fare un piccolo disegno di come è stato installato il prodotto e la canna fumaria

Produttore \_\_\_\_\_

Modello \_\_\_\_\_

Potenza kw/ora \_\_\_\_\_

Tipo di combustibile \_\_\_\_\_

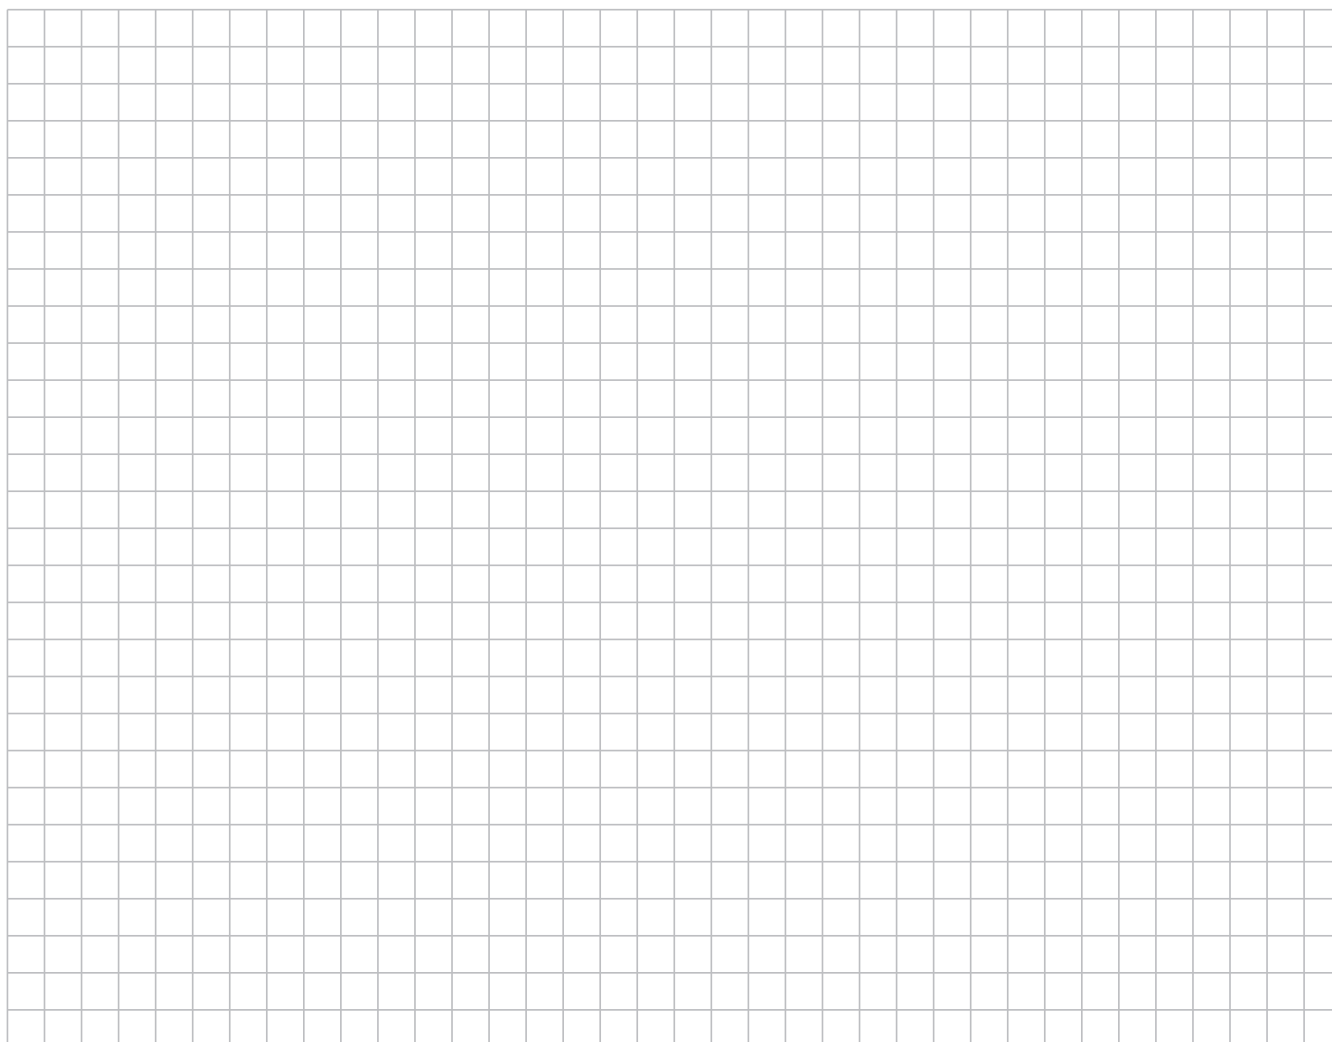

## TABELLA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA

PER AVERE L'ALLUNGAMENTO DI 1 ANNO DELLA GARANZIA

Tipo di apparecchio da riscaldamento	Caminetti aperti a legna	Focolari o inserti c/vetro a legna	Stufe a legna	Stufe o focolari a pellet	Stufe o camini a gas	Caldaie a legna e pellet (misto)
Manutenzione e controllo, ogni	2 anni	2 anni	2 anni	1 anno	1 anno	1 anno
Pulizia canna fumaria, ogni	1 anno o 20 ql di legna	1 anno o 20 ql di legna	1 anno o 20 ql di legna	1 anno o 10 ql di pellet	1 anno	1 anno o 20 ql di legna

# 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

(da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail all'Ente locale competente per i controlli biennali)

## 1.1 UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Palazzo \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_ Interno \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

## 1.2 IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

riscaldamento ambienti

riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

## 1.3 GENERATORE DI CALORE

Produttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_

Data di installazione \_\_\_\_\_ Potenza termica del focolare nominale (kw/ora) \_\_\_\_\_

Combustibile \_\_\_\_\_

## 1.4 EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Camino

Canna fumaria collettiva ramificata

Scarico a parete

Altro

## 1.5 PROGETTISTA DELL'IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all'ordine o collegio) o NOMINATIVO RIVENDITORE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 1.6 INSTALLATORE DELL'IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 1.7 PROPRIETARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 1.8 OCCUPANTE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

## 1.9 MANUTENTORE TERZO RESPONSABILE dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **1bis. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO (facoltativo)**

(da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail all'Ente locale competente per i controlli biennali)

### **1.1 UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE**

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Palazzo \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_\_\_ Piano \_\_\_\_\_ Interno \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

### **1.2 IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A**

riscaldamento ambienti

riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

### **1.3 GENERATORE DI CALORE**

Produttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_

Data di installazione \_\_\_\_\_ Potenza termica del focolare nominale (kw/ora) \_\_\_\_\_

Combustibile \_\_\_\_\_

### **1.4 EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE**

Camino

Canna fumaria collettiva ramificata

Scarico a parete

Altro

### **1.5 PROGETTISTA DELL'IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all'ordine o collegio) o NOMINATIVO RIVENDITORE \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_

### **1.6 INSTALLATORE DELL'IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **1.7 PROPRIETARIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **1.8 OCCUPANTE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE**

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

### **1.9 MANUTENTORE TERZO RESPONSABILE dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Data \_\_\_\_\_



## **2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE**

(da compilare se l'occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

**2.1** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.2** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.3** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.4** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA e/o ANFUS.

## **2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE**

(da compilare se l'occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

**2.5** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.6** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.7** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.8** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA e/o ANFUS.

## **2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE**

(da compilare se l'occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

**2.9** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.10** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.11** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

**2.12** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare e responsabile dell'impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA e/o ANFUS.

### **3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE**

(da compilare se l'occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90,  
quale terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione)

**3.1** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.2** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.3** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.4** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA e/o ANFUS.

### **3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE**

(da compilare se l'occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90,  
quale terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione)

**3.5** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.6** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.7** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.8** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA e/o ANFUS.

### **3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE**

(da compilare se l'occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della legge 46/90,  
quale terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione)

**3.9** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.10** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.11** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

**3.12** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, occupante l'unità immobiliare,  
affida la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico alla ditta <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del \_\_\_\_\_

e valido dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma del terzo responsabile \_\_\_\_\_

---

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all'AA e/o ANFUS.

## 4. COMPONENTI DELL'IMPIANTO TERMICO

---

### 4.1 GENERATORE DI CALORE

Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

Combustibile \_\_\_\_\_

Tipo:

LEGNA

- Camino aperto
- Camino con inserto
- Inserto termocamino
- Stufa a legna ad accumulo (pietra o ceramica)
- Stufa a pellet
- Termostufa a legna
- Termostufa a pellet

GAS

- Camera aperta (B)
- Camera stagna (C)

Installazione:  Cucina  
 Sala  
 Altro \_\_\_\_\_

Potenza termica del focolare nominale (kW) \_\_\_\_\_

Potenza termica utile nominale (kW) \_\_\_\_\_

Rendimento termico utile nominale (%) \_\_\_\_\_

### 4.2 EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

- Camino
- Scarico a parete
- Canna fumaria collettiva
- Altro

Eventuali note: \_\_\_\_\_

---

---

---

## 4. (segue) COMPONENTI DELL'IMPIANTO TERMICO

---

### 4.3 TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE

Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_

### 4.4 INTERRUETTORE ORARIO (TIMER)

Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Programmazione giornaliera esistente <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ Programmazione settimanale esistente <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

### 4.5 CRNOTERMOSTATO

Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Programmazione oraria nelle 24 ore su n° \_\_\_\_\_ livelli di temperatura  
Programmazione giornaliera esistente <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ Programmazione settimanale esistente <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

### 4.6 REGOLATORE CLIMATICO

Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Programmazione oraria nelle 24 ore su n° \_\_\_\_\_ livelli di temperatura  
Programmazione giornaliera esistente <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ Programmazione settimanale esistente <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

### 4.7 VALVOLE TERMOSTATICHE

Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Costruttore \_\_\_\_\_ Modello \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_

### 4.8 SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE

Descrizione del sistema \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 4.9 ALTRO SISTEMA

Descrizione del sistema \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(1) Indicare SI oppure NO

## 5. PRESA D'ARIA ESTERNA (ventilazione del locale)

(Riferimento: norma UNI7129  , UNI 10738  , UNI10683  , altro \_\_\_\_\_  )

### 5.1 VENTILAZIONE NATURALE diretta indiretta

\* Apparecchi installati nel locale

- Generatore di calore di tipo B Potenza termica del focolare (kW) \_\_\_\_\_

- Apparecchio di cottura a gas munito di dispositivo di sicurezza per l'assenza di fiamma Potenza termica (kW) \_\_\_\_\_

- Apparecchio di cottura a gas privo di dispositivo di sicurezza per l'assenza di fiamma Potenza termica (kW) \_\_\_\_\_

- Apparecchi di tipo A (stufette a gas) Potenza termica (kW) \_\_\_\_\_

- Caminetti e stufe a legna Potenza termica (kW) \_\_\_\_\_

- Altri apparecchi (esclusi apparecchi di tipo C) Potenza termica (kW) \_\_\_\_\_

\* Elettroventilatore / Aspiratore

- Portata d'aria (m<sup>3</sup>/h) \_\_\_\_\_

### 5.2 APERTURA DI VENTILAZIONE Superficie lorda = \_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> Superficie netta = \_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> In prossimità del pavimento In alto

Nota \_\_\_\_\_

### 5.3 2<sup>a</sup> APERTURA DI VENTILAZIONE <sup>(1)</sup> Superficie lorda = \_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> Superficie netta = \_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> In alto

Nota \_\_\_\_\_

#### Per caminetti e stufe a legna:

- Presa d'aria esterna per camini aperti = 1/2 dell'area della sezione della canna fumaria con un minimo di 200 cm<sup>2</sup>. Esempio: canna fumaria 30x20 cm = presa d'aria esterna di 300 cm<sup>2</sup>.

- Presa d'aria esterna per camini chiusi e stufe = 1/4 dell'area della sezione della canna fumaria con un minimo di 80 cm<sup>2</sup> (bocchetta Ø 10 cm). Esempio:

- Canna fumaria 30x20 cm = presa d'aria esterna di 150 cm<sup>2</sup> (bocchetta Ø 14 cm).

- Canna fumaria Ø 18 cm = presa d'aria esterna Ø 10 cm

- Canna fumaria Ø 20 cm = presa d'aria esterna Ø 10 cm

- Canna fumaria Ø 23 cm = presa d'aria esterna Ø 12 cm

- Canna fumaria Ø 25 cm = presa d'aria esterna Ø 14 cm

#### Per caminetti e stufe a gas:

- Presa d'aria = 6 cm<sup>2</sup> per ogni Kw di potenza termica

(1) Necessaria nel caso di presenza di apparecchi di tipo A o di aperture sdoppiate

## **7. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE**

(Riferimento: norma UNI 10389  , altro \_\_\_\_\_  )

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultato delle verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	1	2	3	4	5
DATA					
<b>VALORI MISURATI</b>					
Temperatura fumi (°C) <sup>(1)</sup>					
Temperatura aria comburente (°C) <sup>(1)</sup>					
O <sub>2</sub> (%) oppure CO <sub>2</sub> (%) <sup>(1) (2)</sup>					
Indice di Bacharach <sup>(3)</sup>	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
CO nei fumi secchi (ppm v/v) <sup>(1)</sup>					
Portata combustibile (m <sup>3</sup> /h oppure kg/h) <sup>(1) (2)</sup>					
<b>VALORI CALCOLATI</b>					
Indice d'aria n.					
CO <sub>2</sub> (%) oppure O <sub>2</sub> (%) <sup>(2)</sup>					
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)					
Perdita per calore sensibile Q <sub>S</sub> (%)					
Rendimento di combustione $\eta_C$ (%)	$\pm 2$	$\pm 2$	$\pm 2$	$\pm 2$	$\pm 2$
Potenza termica del focolare effettiva (kW)					
<b>VERIFICHE <sup>(4)</sup></b>					
Rispetta l'indice di Bacharach <sup>(3)</sup>					
CO <sub>fumi secchi e senz'aria</sub> ≤ 1000 ppm v/v					
$\eta_C \geq \eta_{DPR412}$ <sup>(5)</sup>					
<b>ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE <sup>(6)</sup></b>					
Stato delle coibentazioni					
Stato della canna fumaria					
Dispositivi di regolazione e controllo					
Sistema di ventilazione del locale					
FIRMA <sup>(7)</sup>					

- (1) Media di tre misurazioni significative.  
 (2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento.  
 (3) Solo per combustibili liquidi.  
 (4) Indicare SI oppure NO.  
 (5)  $\eta_C$  é il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura.  
 (6) Indicare P = positiva, N = negativa, NC = non controllabile.  
 (7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'instalatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile.

Note \_\_\_\_\_

## **7. (segue) RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE**

(Riferimento: norma UNI 10389  , altro \_\_\_\_\_  )

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultato delle verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	6	7	8	9	10
DATA					
<b>VALORI MISURATI</b>					
Temperatura fumi (°C) <sup>(1)</sup>					
Temperatura aria comburente (°C) <sup>(1)</sup>					
O <sub>2</sub> (%) oppure CO <sub>2</sub> (%) <sup>(1) (2)</sup>					
Indice di Bacharach <sup>(3)</sup>	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
CO nei fumi secchi (ppm v/v) <sup>(1)</sup>					
Portata combustibile (m <sup>3</sup> /h oppure kg/h) <sup>(1) (2)</sup>					
<b>VALORI CALCOLATI</b>					
Indice d'aria n.					
CO <sub>2</sub> (%) oppure O <sub>2</sub> (%) <sup>(2)</sup>					
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)					
Perdita per calore sensibile Q <sub>S</sub> (%)					
Rendimento di combustione η <sub>C</sub> (%)	±2	±2	±2	±2	±2
Potenza termica del focolare effettiva (kW)					
<b>VERIFICHE <sup>(4)</sup></b>					
Rispetta l'indice di Bacharach <sup>(3)</sup>					
CO <sub>fumi secchi e senz'aria</sub> ≤ 1000 ppm v/v					
η <sub>C</sub> ≥ η <sub>DPR412</sub> <sup>(5)</sup>					
<b>ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE <sup>(6)</sup></b>					
Stato delle coibentazioni					
Stato della canna fumaria					
Dispositivi di regolazione e controllo					
Sistema di ventilazione del locale					
FIRMA <sup>(7)</sup>					

- (1) Media di tre misurazioni significative.  
 (2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento.  
 (3) Solo per combustibili liquidi.  
 (4) Indicare SI oppure NO.  
 (5) η<sub>C</sub> é il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura.  
 (6) Indicare P = positiva, N = negativa, NC = non controllabile.  
 (7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'instalatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile.

Note \_\_\_\_\_

## 8. RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

(Riferimento: norma UNI 10389  , altro \_\_\_\_\_  )

(Il tecnico incaricato dall'Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile dell'impianto un *Rapporto di prova* che deve essere conservato in allegato al libretto)

8.1  Dichiarazione secondo il modello dell'allegato H del DPR 412/93 trasmessa da <sup>(1)</sup>  
\_\_\_\_\_ tramite <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

oppure

Controllo eseguito il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
per conto del Comune / della Provincia <sup>(3)</sup> di \_\_\_\_\_

Si allega copia del *Rapporto di prova* rilasciato dal verificatore dell'Ente locale.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento  
di combustione: POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note: \_\_\_\_\_

8.2  Dichiarazione secondo il modello dell'allegato H del DPR 412/93 trasmessa da <sup>(1)</sup>  
\_\_\_\_\_ tramite <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

oppure

Controllo eseguito il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
per conto del Comune / della Provincia <sup>(3)</sup> di \_\_\_\_\_

Si allega copia del *Rapporto di prova* rilasciato dal verificatore dell'Ente locale.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento  
di combustione: POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note: \_\_\_\_\_

8.3  Dichiarazione secondo il modello dell'allegato H del DPR 412/93 trasmessa da <sup>(1)</sup>  
\_\_\_\_\_ tramite <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

oppure

Controllo eseguito il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
per conto del Comune / della Provincia <sup>(3)</sup> di \_\_\_\_\_

Si allega copia del *Rapporto di prova* rilasciato dal verificatore dell'Ente locale.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento  
di combustione: POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note: \_\_\_\_\_

(1) Indicare *manutentore*, oppure *terzo responsabile*, oppure *proprietario*, oppure *occupante*

(2) Indicare le modalità di trasmissione

(3) Cancellare ciò che non interessa

## 8. (segue) RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

(Riferimento: norma UNI 10389  , altro \_\_\_\_\_  )

(Il tecnico incaricato dall'Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile dell'impianto un  
*Rapporto di prova* che deve essere conservato in allegato al libretto)

8.4  Dichiarazione secondo il modello dell'allegato H del DPR 412/93 trasmessa da <sup>(1)</sup>  
\_\_\_\_\_ tramite <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

oppure

Controllo eseguito il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
per conto del Comune / della Provincia <sup>(3)</sup> di \_\_\_\_\_

Si allega copia del *Rapporto di prova* rilasciato dal verificatore dell'Ente locale.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento  
di combustione: POSITIVA                       NEGATIVA

Eventuali note: \_\_\_\_\_

8.5  Dichiarazione secondo il modello dell'allegato H del DPR 412/93 trasmessa da <sup>(1)</sup>  
\_\_\_\_\_ tramite <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

oppure

Controllo eseguito il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
per conto del Comune / della Provincia <sup>(3)</sup> di \_\_\_\_\_

Si allega copia del *Rapporto di prova* rilasciato dal verificatore dell'Ente locale.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento  
di combustione: POSITIVA                       NEGATIVA

Eventuali note: \_\_\_\_\_

8.6  Dichiarazione secondo il modello dell'allegato H del DPR 412/93 trasmessa da <sup>(1)</sup>  
\_\_\_\_\_ tramite <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

oppure

Controllo eseguito il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
per conto del Comune / della Provincia <sup>(3)</sup> di \_\_\_\_\_

Si allega copia del *Rapporto di prova* rilasciato dal verificatore dell'Ente locale.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento  
di combustione: POSITIVA                       NEGATIVA

Eventuali note: \_\_\_\_\_

(1) Indicare *manutentore*, oppure *terzo responsabile*, oppure *proprietario*, oppure *occupante*

(2) Indicare le modalità di trasmissione

(3) Cancellare ciò che non interessa



## 9. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore / installatore dell'impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell'impianto: in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 e la UNI 10845 e in mancanza di ogni altra indicazione, si eseguono i controlli previsti nell'allegato H del DPR 412/93)

### 9.5 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

### 9.6 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

### 9.7 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

### 9.8 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

(1) Estremi del *Rapporto di controllo tecnico* che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto

## 9. (segue) INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore / installatore dell'impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell'impianto: in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 e la UNI 10845 e in mancanza di ogni altra indicazione, si eseguono i controlli previsti nell'allegato H del DPR 412/93)

### 9.9 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

### 9.10 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

### 9.11 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

### 9.12 *Rapporto di controllo tecnico* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Eseguita verifica biennale di combustione      SI       NO

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_      Firma \_\_\_\_\_

(1) Estremi del *Rapporto di controllo tecnico* che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto



## APPENDICE

Modello della lettera che il terzo responsabile invia all'Ente Locale per comunicare l'assunzione o la revoca dell'incarico.

Al Comune / Alla Provincia di \_\_\_\_\_

Ente locale responsabile dei controlli L. 10/91

Ufficio Energia / Ambiente

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

**Oggetto: comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del DPR 412/93**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_, abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere  A)  B)  C)  D)  E)  F)  G)

dell'articolo 1 della legge 46/90, ed in possesso dell'ulteriore requisito di

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN \_\_\_\_\_

altro \_\_\_\_\_

### comunica

di aver assunto l'incarico di terzo responsabile dalla data del \_\_\_\_\_

di non essere più terzo responsabile dal \_\_\_\_\_  per revoca dell'incarico  per dimissioni

dell'impianto di  riscaldamento  produzione centralizzata di ACS

sito in Via \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

di proprietà di \_\_\_\_\_

di potenza termica del focolare complessiva nominale di \_\_\_\_\_ kW.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico di terzo responsabile dichiara altresì di non essere fornitore di energia per il medesimo impianto.

Firma \_\_\_\_\_

Ragione sociale Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

---

Il *Libretto di impianto* è facoltativo ed è un'iniziativa del gruppo Produttori Associati ad ANFUS, valido per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il *Libretto di impianto* deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del *Libretto di impianto*, devono essere effettuate da:

- Scheda 2, il proprietario o l'occupante dell'unità immobiliare;
- Scheda 3, il proprietario o l'occupante dell'unità immobiliare ma firma, per accettazione anche il terzo responsabile;
- Scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;
- Scheda 8, in caso di invio all'Ente locale dell'Allegato H la parte di interesse della scheda deve essere compilata, da chi effettua la spedizione; nel caso di effettiva verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'Ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'Ente locale, a compilare la seconda parte della scheda;
- Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, deve essere compilata dall'occupante dell'unità immobiliare o dal terzo responsabile.

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'occupante dell'unità immobiliare (art. 11, commi 2 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

L'occupante può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11 commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il proprietario (o l'amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11, comma 3 del DPR 412/93) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11 commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Al termine dell'occupazione l'occupante ha l'obbligo di consegnare al proprietario o al subentrante il *Libretto di impianto*, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (art. 11 comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il *Libretto di impianto*, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11 comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il *Libretto di impianto* può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.



25080 RAFFA DI PUEGNAGO D/G (BS) - Via Nazionale,2  
Tel. 0039.0365.651017 r.a. - Fax 0039.0365.654044  
E-mail: [posta@lartistico.com](mailto:posta@lartistico.com) - [www.lartistico.com](http://www.lartistico.com)